

ขอความร่วมมือ

งด

เผาไร่อ้อย

ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และสร้างมลภาวะทางอากาศ เป็นแหล่งที่มาของฝุ่น

PM 2.5

กฟผ. ขอความร่วมมืองดเผาไร่อ้อยและวัชพืช ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเพราะควัน และเปลวไฟจากการเผาอาจทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรสู่ พื้นดิน วงจรไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไฟฟ้าตกหรือดับเป็นวงกว้าง

PM 2.5

PM 2.5

PM 2.5

ข้อแนะนำ



ไม่เผาอ้อยหรือวัชพืช ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง



ขอความร่วมมือปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า เช่น มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด ฯลฯ



หากจำเป็นที่จะเผาอ้อยกรุณาแจ้งให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมการป้องกัน



ขอความร่วมมือโรงงานน้ำตาลปรับใช้อ้อยที่ผ่านการเผา

เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงเป็นสมบัติของประชาชน ช่วยกันดูแลพบเห็นสิ่งผิดปกติ โปรดแจ้ง 1416



www.egat.co.th



กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



@Egat_Official



Egat_Official



@EGAT

พันธสัญญาของ กฟผ. ต่อเจ้าของ หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน สังคมและชุมชน


กฟผ. อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511,พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ประกาศและกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับดำเนินการก่อสร้างและบำรุงรักษา เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า โดยการจำกัดสิทธิ์บางประการในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้า และเป็นการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชนตามมาตรฐานกำหนด โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถือครองตามโฉนดที่ดินกำหนด

กฟผ. มีหน้าที่ให้บริการหาความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือพัฒนาที่ดิน (เพื่อการอยู่อาศัยและจุดประสงค์อื่น) ทั้งในและใกล้กับแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า สามารถปรึกษากับ กฟผ. เพื่อให้ทราบถึงระเบียบ และข้อกำหนดในการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานกำหนด


หากต้องการทราบข้อมูลแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือแนวทางในการพิจารณาขออนุญาตเพื่อวางแผนปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในที่ดินที่อยู่ในหรือใกล้กับเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า กรุณาสอบถามโดยตรงได้ที่ กฟผ. ในเวลาราชการ

เพื่อความปลอดภัยจะต้องขออนุญาต กฟผ. เมื่อมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าดังนี้

- ขุดดิน
- ถมที่หรือกองวัสดุ
- การเปลี่ยนแปลงของระดับพื้นดินในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า
- ปลุกต้นไม้ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้ายกเว้นไม้ล้มลุกและธัญชาติ
- ก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน ท่อ ก๊าซ รั้ว สายส่งแรงดันต่ำ คลองส่งน้ำ และอื่นๆ

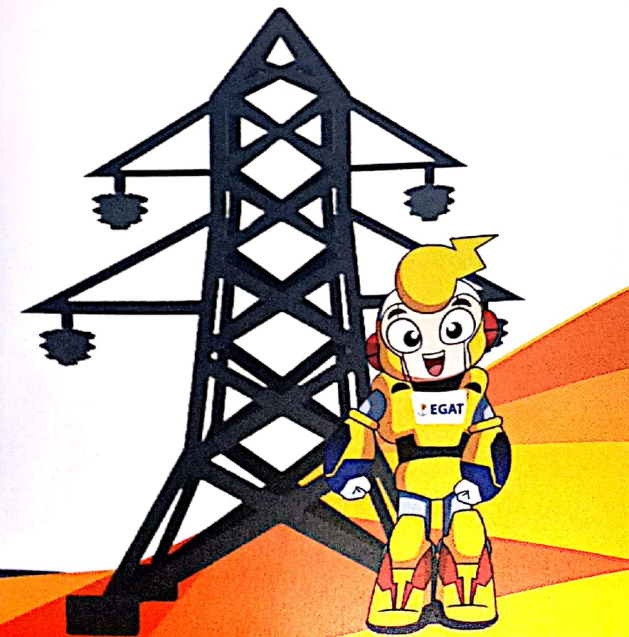


ความกว้างเขตเดินสายไฟฟ้าตามมาตรฐาน

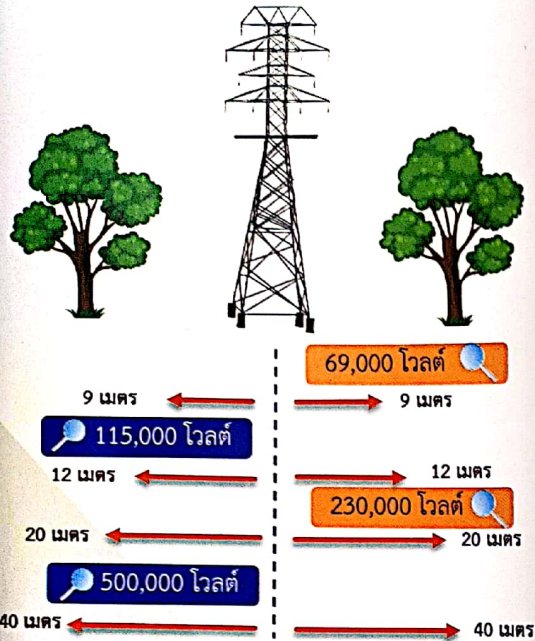

เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า กฟผ. ประกาศไว้เพื่อ
ป้องกันระบบไฟฟ้าขัดข้อง และป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชน ตามมาตรฐานกำหนด

ทั้งนี้จะมีแนวสายที่ กฟผ. ประกาศกำหนด
ความกว้างเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าไว้เป็นอย่างอื่น
ตามลักษณะของภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมใน
แต่ละพื้นที่



พบเหตุ/ก่อนทำ
โปรดแจ้ง



www.egat.co.th

กรุงเทพ ปริมณฑล และตะวันตก	0 2436 2413
ภาคกลาง, ตะวันออก	0 2436 2651-5
ภาคเหนือ	0 5521 5365
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0 4322 2246
ภาคใต้	0 7528 4000

ผลิตโดย กองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ระบบส่ง
ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน กฟผ.
พิมพ์ที่ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ

กฟผ.
ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

ข้อกำหนด เขตระบบ โครงข่ายไฟฟ้า

หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจาก กฟผ.
อันตรายถึงชีวิตและทำให้ไฟฟ้าดับ

